


Для оперативного пользования

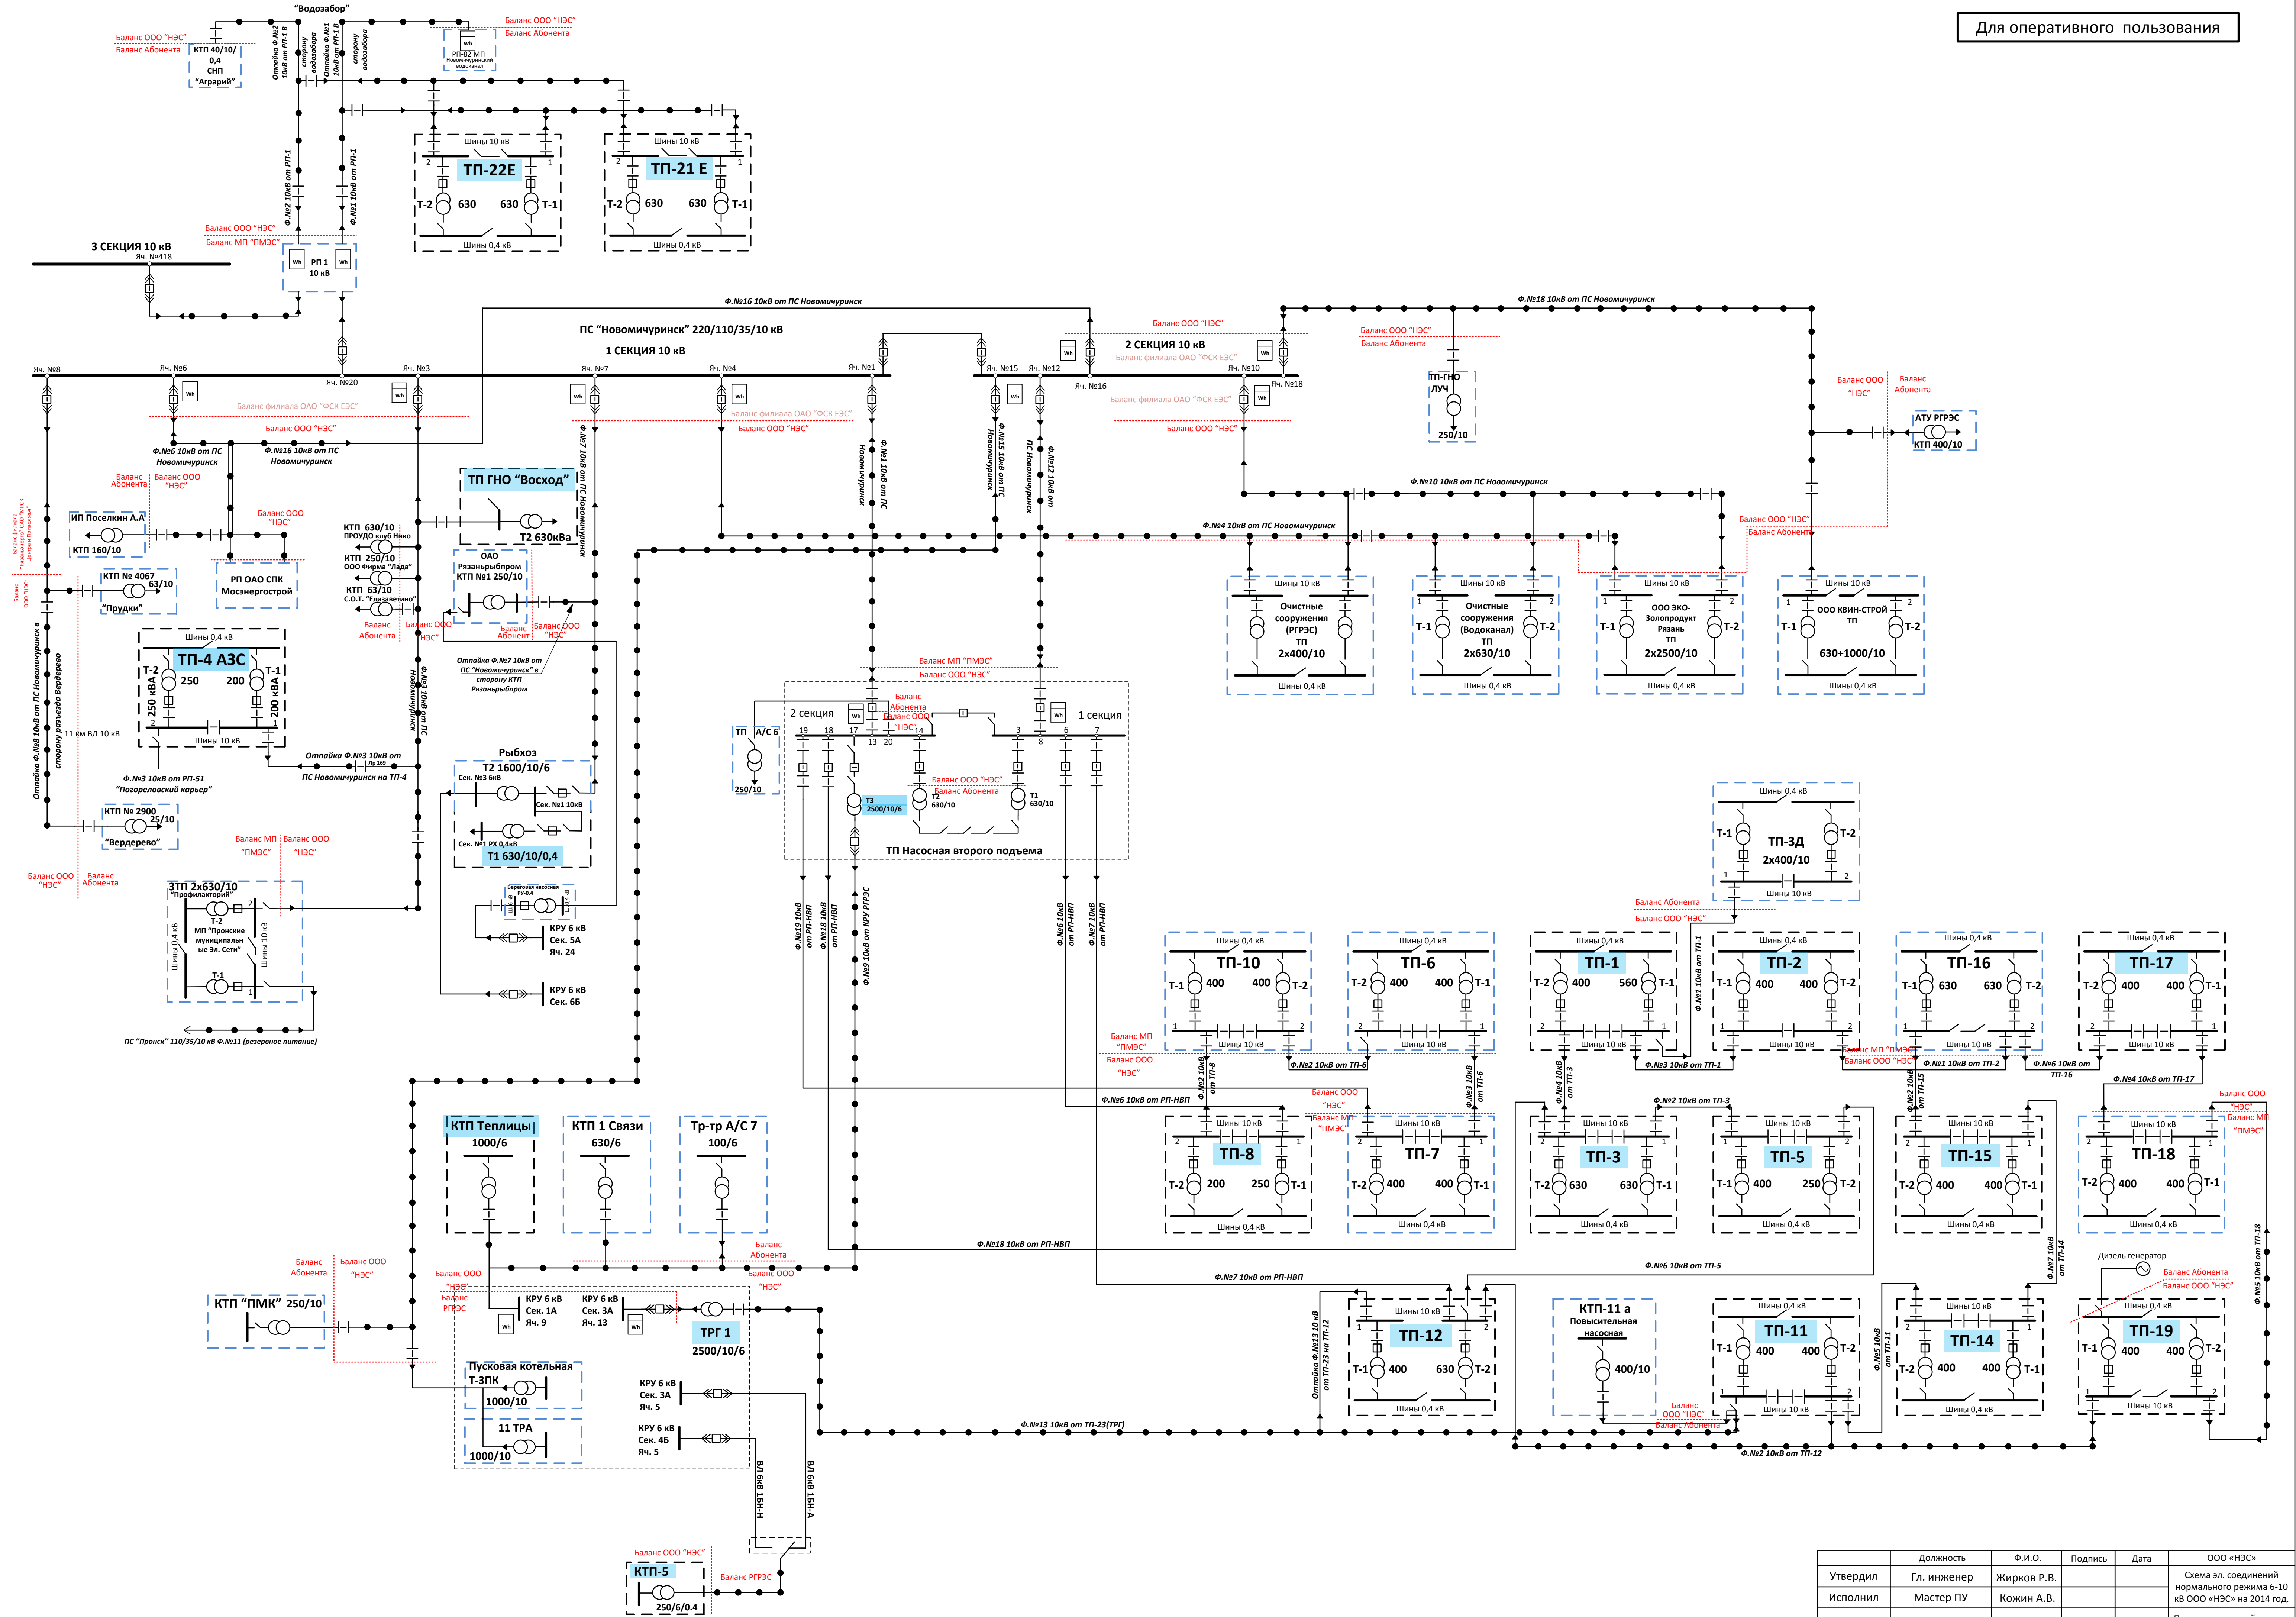

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ООО «НЗС»
Утвердил	Гл. инженер	Жирков Р.В.			Схема эл. соединений нормального режима 6-10 кВ ООО «НЗС» на 2014 год.
Исполнил	Мастер ПУ	Кожин А.В.			
					Производственный участок

[illegible]